



231001061530

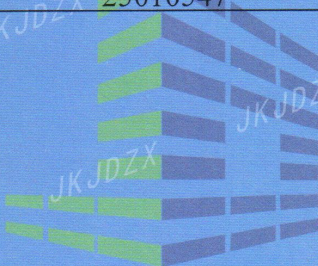


扫一扫查真伪

检测报告

Testing Report

No. 25010547



产品名称

PRODUCT NAME

工程名称

PROJECT NAME

委托单位

CLIENT

生产单位

PRODUCING UNIT

粘结砂浆

江苏臣功广兴节能科技有限公司

江苏臣功广兴节能科技有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司
Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.



委托编号: 2531066



江苏建科鉴定咨询有限公司



检测报告

No. 25010547

签发日期: 2025 年 05 月 21 日

委托单位	江苏臣功广兴节能科技有限公司		
单位地址	江苏省句容市后白工业区金前路 88 号	联系电话	0511-87779889
生产单位	江苏臣功广兴节能科技有限公司		
单位地址	江苏省句容市后白工业区金前路 88 号	联系电话	13913805696
样品名称	粘结砂浆		
规格型号	/	样品编号	jj25A-00017
注册商标	臣功广兴	样品数量	100kg
抽样单位	江苏建科鉴定咨询有限公司	抽样人员	赵凯、刘宝
抽样数量	100kg	抽样日期	2025. 03. 18
抽样基数	1t	抽样地点	厂家仓库
来样方式	抽样送检	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区蓝霞路 3 号
委托日期	2025. 03. 19	检测日期	2025. 03. 25-2025. 05. 01
检测及判定依据	《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ32/TJ 204-2016		
检测结论	该样品经检测, 所检项目均符合《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ32/TJ 204-2016 中粘结砂浆的技术要求。		
批准: 			
审核: 			
检测: 			



委托编号: 2531066

江苏建科鉴定咨询有限公司

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目		单位	技术要求	检测结果	单项 评定
1	拉伸粘结 强度(与水泥砂浆)	原强度	MPa	≥0.60	0.74	合 格
		耐水 (浸水 48h, 干燥 7d)		≥0.40	0.69	
2	拉伸粘结 强度(与复合材料保温板)	原强度	MPa	≥0.10, 破坏发生在保温板内	0.14, 破坏发生在保温板内	合 格
		耐水 (浸水 48h, 干燥 7d)		≥0.10, 破坏发生在保温板内	0.12, 破坏发生在保温板内	
3	可操作时间	可操作时间	h	1.5~4.0	1.5	合 格
		拉伸粘结强度 (与水泥砂浆)	MPa	≥0.60	0.72	
		拉伸粘结强度 (与复合材料保温板)		≥0.10, 破坏发生在保温板内	0.14, 破坏发生在保温板内	
说明	1、料水配比和稠度: (粘结砂浆: 水=1:0.25, 稠度 66mm)。					

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	微机控制电子万能试验机	WDW-20	JK19199	2025-08-21
2	天平	JCS	JK19210	2025-07-04